LEGENDA:

1 - PERFIL U PARA REDE COMPACTA

2 - ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSÃO- 15KV

3 - PARA-RAIO POLIMÉRICO - CLASSE 15KV - 10KA

4 - POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11/600Kgf

5 - TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA-60Hz

7 - CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO POR XLPE - 35mm²

8 - HASTE PARA ATERRAMENTO COOPERWELD, 2400mm x Ø 5/8"

9 - CAIXA DE PASSAGEM DE 50x50x50 cm (ver detalhe)

10 - CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE-TC

11 - CAIXA COM DISJUNTOR TRIFÁSICO 300A

12 - CAIXA PARA MEDIDOR TRIFASICO PADRÃO RORAIMA ENERGIA

13 - PROTETOR DE BUCHA DE AT

14 - CABO DE COBRE NU 25mm²

15 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"

16 - FIXADOR DE PERFIL U PARA RDC

17 - MURETA DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO (ver detalhe)

18 - CABO DE COBRE ISOLADO 3#240 (240mm²)

19 - GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO GAR

20 - BRITA 01 e=10cm

21 - SOLDA EXOTERMICA

22 - EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO
DO ATERRAMENTO
CORTE AB E PLANTA - Sem escala

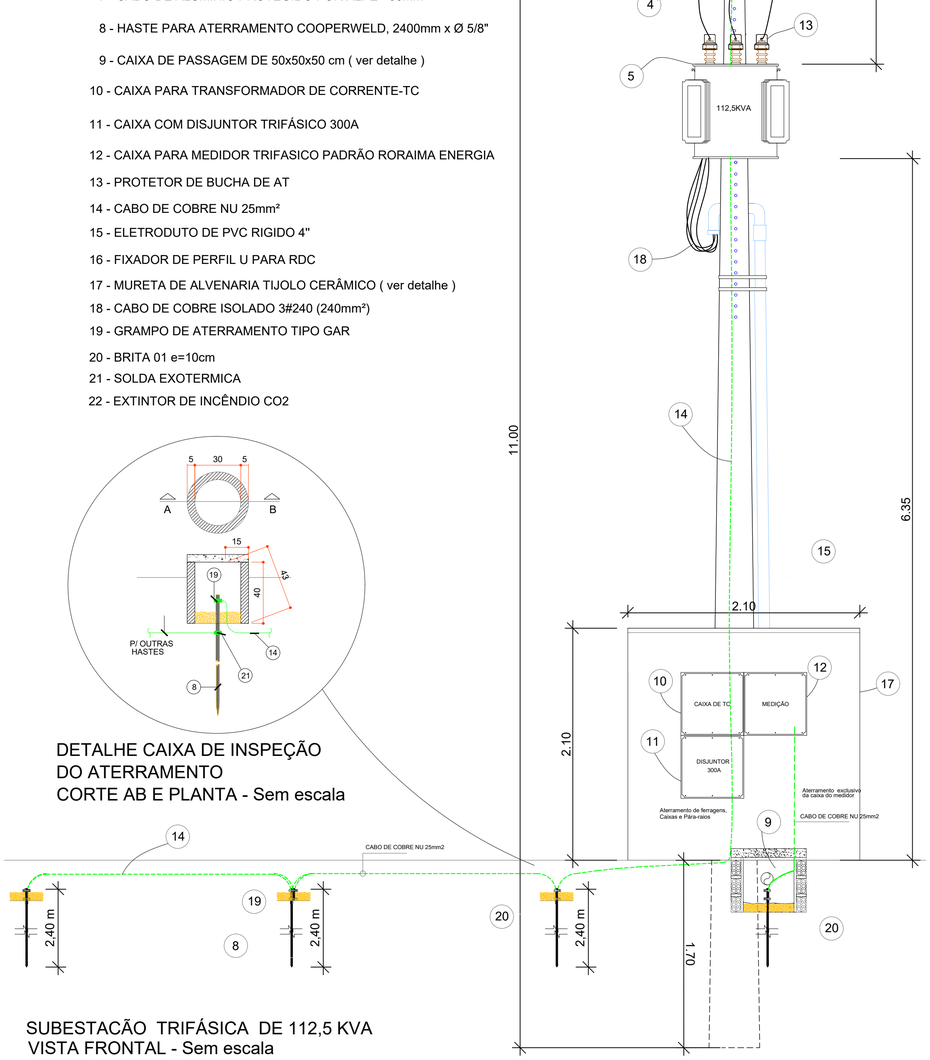

SUBESTACÃO TRIFÁSICA DE 112,5 KVA
VISTA FRONTAL - Sem escala

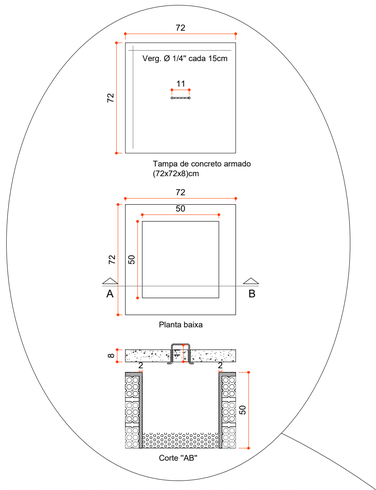

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
CORTE AB - PLANTA - TAMPA - Sem escala

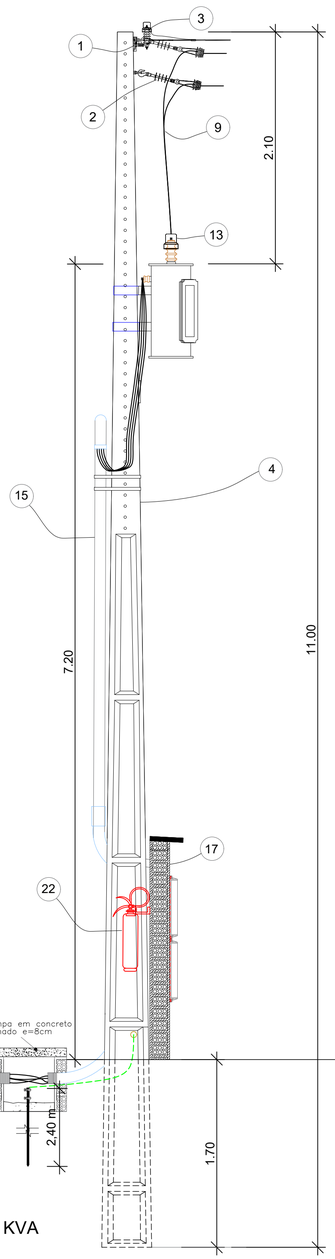

SUBESTACÃO TRIFÁSICA DE 112,5 KVA
VISTA LATERAL - Sem escala

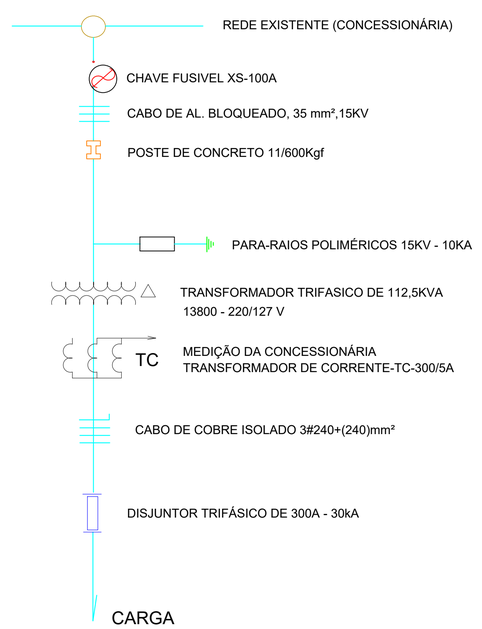

DIAGRAMA UNIFILAR
ESC.:--SEM ESCALA

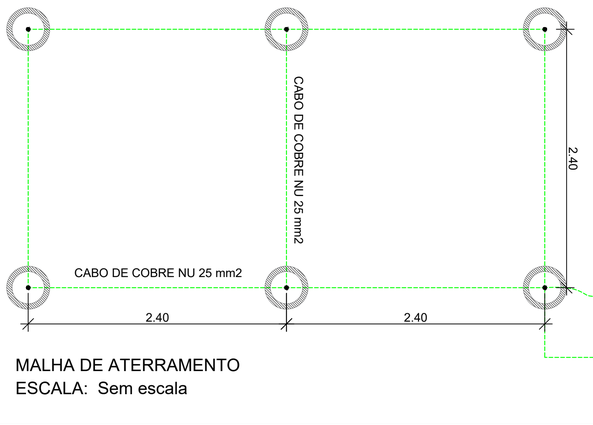

MALHA DE ATERRAMENTO
ESCALA: Sem escala

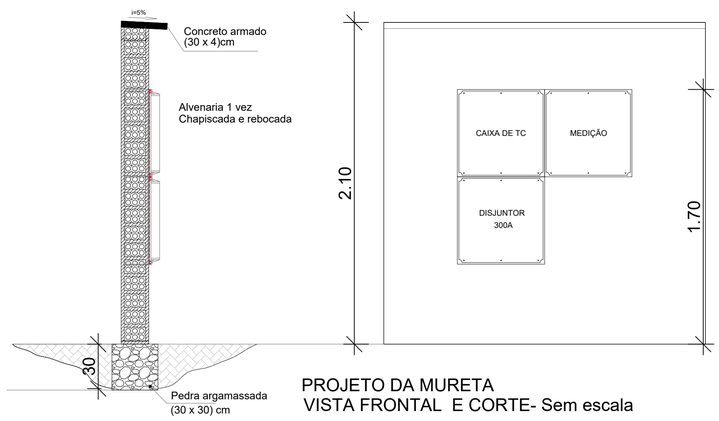

PROJETO DA MURETA
VISTA FRONTAL E CORTE- Sem escala

SUBESTAÇÃO 112,5 kVA

PMBV - SMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	SPU - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV NO BAIRRO CARANÃ EM BOA VISTA-RR

ASSUNTO:
SUBESTAÇÃO 112,5 kVA DA UBS PORTE IV SANTA TEREZA

ENDEREÇO:
RUA DECO FONTELES, Nº 246, BAIRRO CARANÃ, BOA VISTA-RR

CONVÊNIO:
SUS / RECURSO PRÓPRIO

AUTORES:
IGOR VIANA DE CASTRO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 091919703-5

BoaVista
Compromisso com você. Todos os dias.

DATA: NOVEMBRO	ESCALA: INDICADA
DESENHO:	ÁREA: 623,46m²
ARQUIVO: SE_UBS_MARIANO_DE_ANDRADE.dwg	PRANCHA: 02/02

REVISÕES
DATA:

LOCALIZAÇÃO